



NIEVELT - Labor Deutschland GmbH
nach RAP - Stra anerkannte Prüfstelle
BAUSTOFFPRÜFUNG - BAUCONSULTING - BAUENGINEERING
VMPA anerkannte Betonprüfstelle

D-08451 Crimmitschau • Breitscheidstraße 75 a • Tel. (0 37 62) 95 81-0 • E-Mail: verwaltung@nievelt.de

Labor- Nr.: 038/2024_03

Crimmitschau, d. 09.09.2024/LK

DBW GmbH

Lorenz-Hutschenreuther-Straße 19

95100 Selb

Erstprüfung Nr. E-038/2024_03

**Bitumenemulsion zur Herstellung von Dünnen Asphaltdeckschichten in
Heißbauweise auf Versiegelung**

- C67BP4-DSH-V / MATOdress H -

Inhalt: 1 Probe

	A	BB	BE	C	D	Fachgebiet E	F	G	H	I	K
	Böden ein- schließlic Bodenver- besserungen	Straßenbau- bitumen und gebrauchsfertige Polymermodi- fizierte Bitumen	Bitumen- emulsionen, Fluxbitumen	Fugen- füllstoffe	Gesteins- körnungen	Fahrbahndecken aus Beton, Betontrag- schichten	Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung	Asphalt	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenver- festigungen	Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau	Geokunst- stoffe im Erdbau
Anwendungs- bereich	ZTV E-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV Beton-StB	ZTV Fug-StB	ZTV SoB-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	ZTV Beton-StB	ZTV BEA-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Beton-StB, ZTV E-StB	ZTV SoB-StB, ZTV E-StB	ZTV E-StB
Prüfungsart											
0					D 0 ²⁾						
1	A 1								H 1	I 1	
2							F 2			I 2	
3	A 3	BB 3	BE 3		D 3	E 3	F 3	G 3	H 3	I 3	
4	A 4	BB 4	BE 4		D 4	E 4	F 4	G 4	H 4	I 4	

0 = Baustoffeingangsprüfungen 1 = Eignungsprüfungen 2 = Fremdüberwachungsprüfungen 3 = Kontrollprüfungen 4 = Schiedsuntersuchungen

²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB unterliegen.

Die Anerkennung erfolgt auf der Grundlage der RAP Stra 15. Zusätzlich wurden der Prüfstelle folgende Anerkennungen erteilt:
Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, sowie in plant gemäß SN TR KRC in plant.

Im Falle der Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Prüfberichtes darf der Inhalt nur wort- oder formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden.
Auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Prüfbericht bedarf der Genehmigung der Prüfstelle.

- Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf das bewertete Prüfgut. -

Sitz der Gesellschaft	Crimmitschau	Bankverbindung
Registergericht	Chemnitz HRB 8661	Sparkasse Zwickau IBAN DE34 8705 5000 1020 0093 45 / BIC WELADED1ZWI
Geschäftsführer	Marcel Meene	Hypo Bank Dresden IBAN DE85 8502 0086 5360 1562 75 / BIC HYVEDEMM496
	Martin Buchta	Umsatzsteuer - Identifikationsnummer DE 156 559 857

Prüfung gemäß TL BE-StB 15

Produktionsstätte: **DBW GmbH - Lutherstadt Wittenberg**


Labor-Nr. : **038/2024** **vom :** **10.07.2024**

Bitumenemulsionsart/-sorte : **C67BP4-DSH-V** Tank-Nr : -
 Produziert am : 10.07.2024 Charge: L0407

Lfd. Nr.	Merkmal	Prüfnorm	KL	Einheit	Anforderung	Ergebnis
Bestimmungen an der Bitumenemulsion						
1	Brechverhalten	DIN EN 13075-1	4	-	110 bis 195	177
2	Bindemittelgehalt	DIN EN 1428	8	M.-%	65 bis 69	66,0
3	Ausflußzeit 4 mm / 40°C	DIN EN 12846-1	5	s	5 bis 70	12
4	Siebrückstand 0,5 mm-Sieb	DIN EN 1429	4	M.-%	≤ 0,5	0,01
5	Siebrückstand nach 7 Tagen 0,5 mm-Sieb		4	M.-%	≤ 0,5	0,01
6	Haftverhalten	DIN EN 13614	3	%	≥ 90	90
Bestimmungen am rückgewonnenen Bindemittel (Rückgewinnung nach DIN EN 13074-1)						
7	Nadelpenetration bei 25°C	DIN EN 1426	3	0,1mm	≤ 100	59
8	Erweichungspunkt Ring und Kugel	DIN EN 1427	4	°C	≥ 50	51,4
Kohäsion (nur Typ BP)						
9	Kraftduktilität (bei 5°C)	DIN EN 13589 DIN EN 13073	4	J/cm²	≥ 1	1,1
10	Brechpunkt nach Fraaß	DIN EN 12593	5	°C	≤ -10	-11
11	Elastische Rückstellung bei 10°C	DIN EN 13398	3	%	≥ 50	55
Bestimmungen am rückgewonnenen und stabilisierten Bindemittel (Bindemittelstabilisierung nach DIN EN 13074-2)						
12	Nadelpenetration bei 25°C	DIN EN 1426	1	0,1mm	DS	44
13	Erweichungspunkt Ring und Kugel	DIN EN 1427	1	°C	DS	53,6
Kohäsion (nur Typ BP)						
14	Kraftduktilität	DIN EN 13589 DIN EN 13073	1	J/cm²	DS	1,2
15	Elastische Rückstellung bei 10°C	DIN EN 13398	1	%	DS	56

DS=Deklariertes Sollwert (Ist anzugeben)

Nievelt - Labor Deutschland GmbH

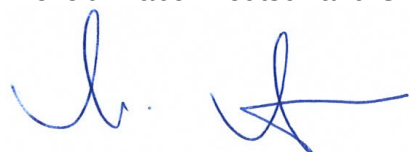

Dipl.-Ing. (BA) M. Meene

NIEVELT – Labor Deutschland GmbH

nach RAP-Stra anerkannte Prüfstelle

BAUSTOFFPRÜFUNG · BAUCONSULTING · BAUENGINEERING

Breitscheidstr. 75a, D-08451 Crimmitschau